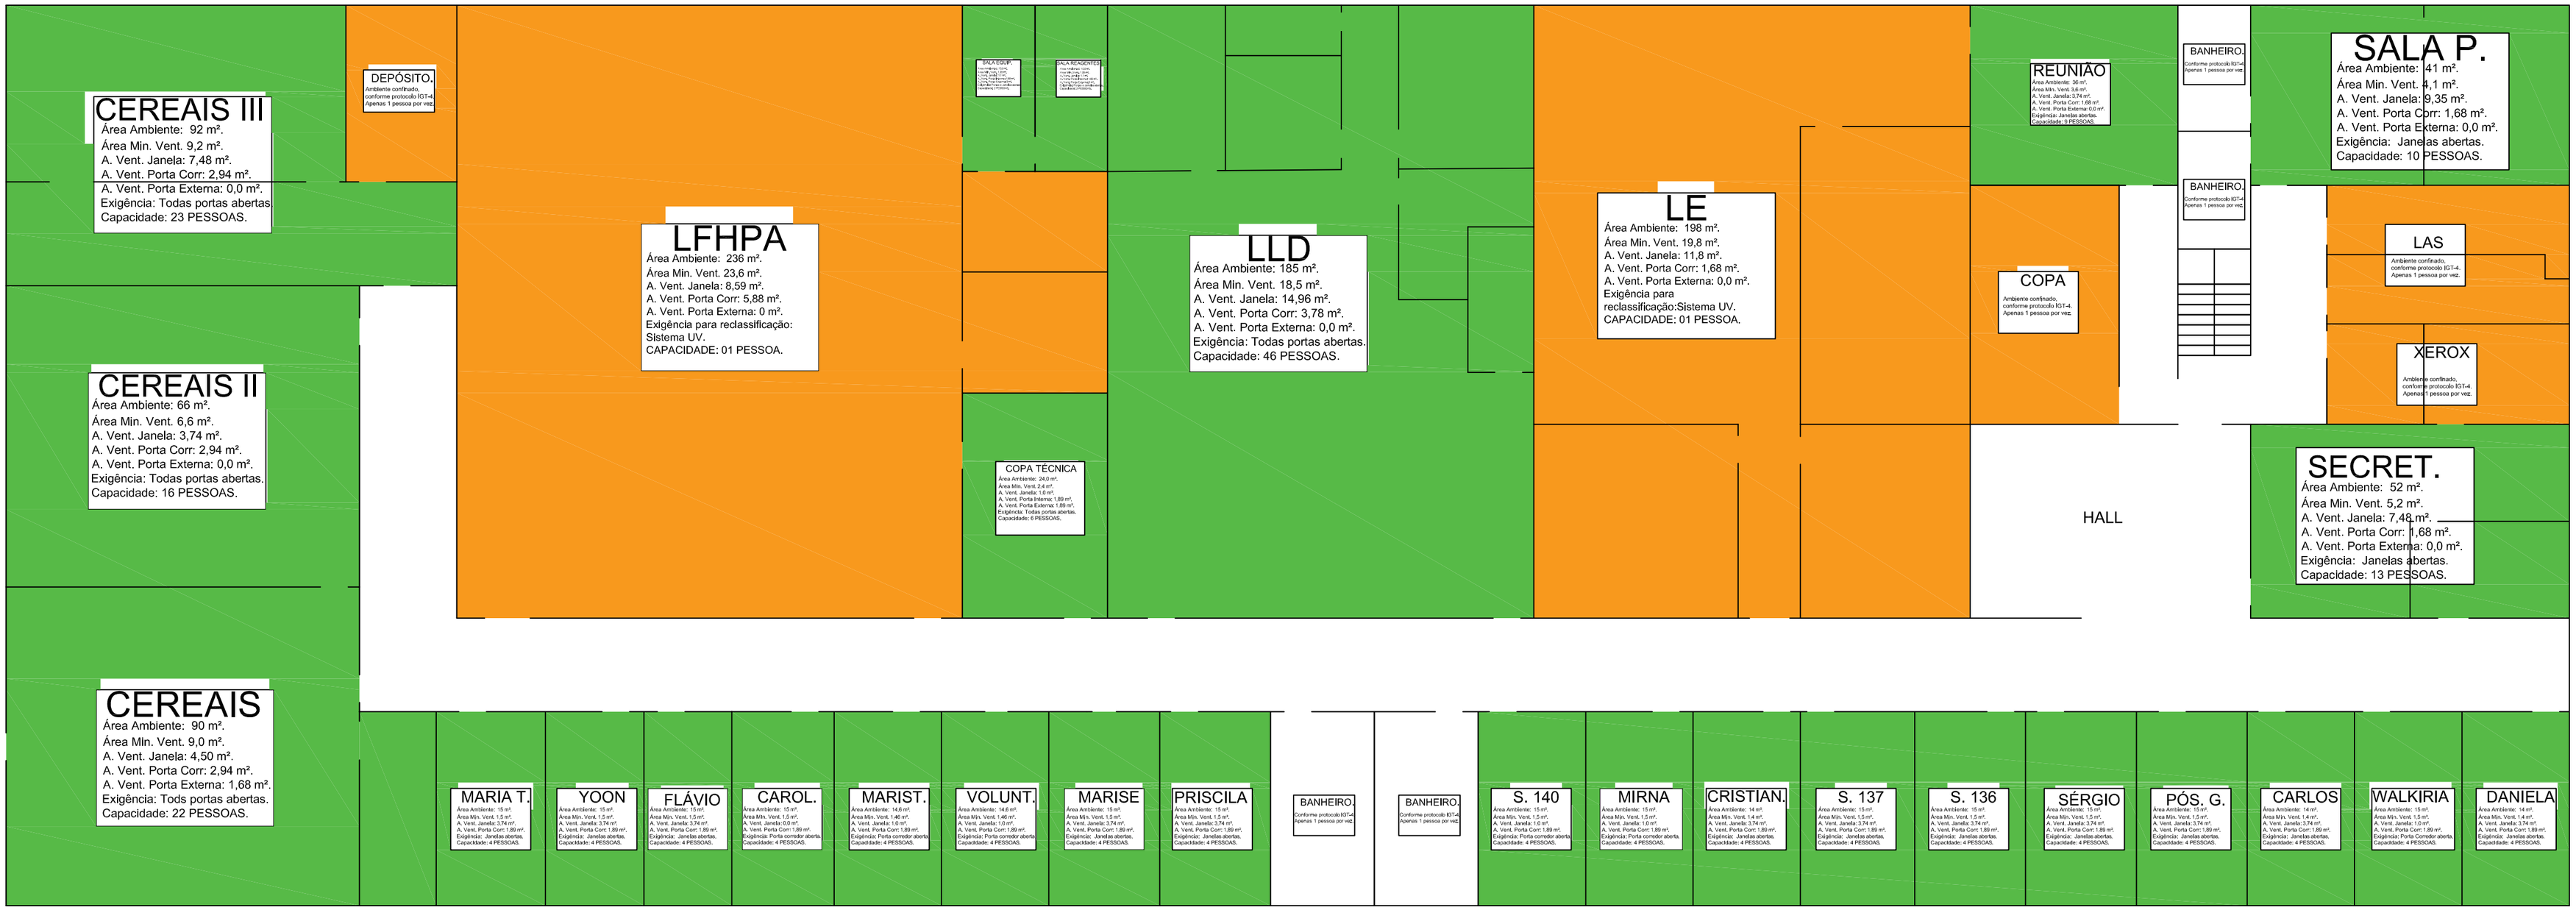

Prédio do DTA - Primeiro Piso.

=> Ambiente pode ser utlizado, com no máximo 30% da capacidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoa.

=> Ambiente com uso limitado a 1 pessoa de cada vez, respeitando as regras de revezamento.

=> Ambiente não pode ser utilizado.

=> Ambiente adaptado para Área Climatizada, conforme anexo II do documento IGT 4.