


**AMBIENTE SEM USO**

Área Ambiente: 108,7 m<sup>2</sup>;  
 Área Min. Vent.: 10,9 m<sup>2</sup>;  
 A. Vent.: Janela: 4,2 m<sup>2</sup>;  
 E. Janela: Porta Externa: 2,1 m<sup>2</sup>;  
 OBS: Devido a impossibilidade de acesso, foi realizado medição externa.

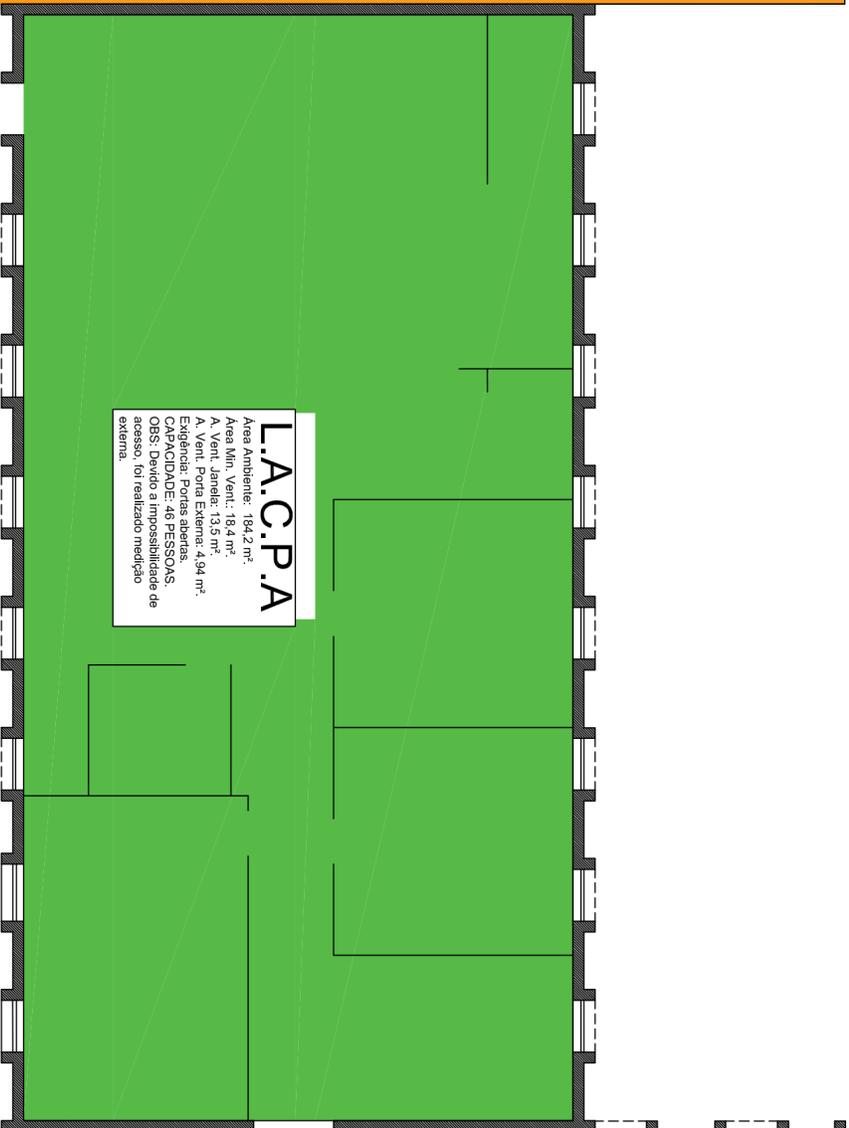

**L.A.C.P.A**

Área Ambiente: 184,2 m<sup>2</sup>;  
 Área Min. Vent.: 18,4 m<sup>2</sup>;  
 A. Vent.: Janela: 13,5 m<sup>2</sup>;  
 E. Janela: Porta Externa: 4,94 m<sup>2</sup>;  
 Engenharia: Portas abertas.  
 CAPACIDADE: 46 PESSOAS.  
 OBS: Devido a impossibilidade de acesso, foi realizado medição externa.



<b>CONVÍVIO</b> Área Ambiente: 4,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,21 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,105 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,0525 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>JULIAN</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>KIUCIA</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>VIVALDO</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>GUILHERME</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>ANA KARLA</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>FÁBIA</b> Área Ambiente: 13,5 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,675 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,3375 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,16875 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>LINDON</b> Área Ambiente: 11,8 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,59 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,295 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1475 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.
<b>S. POS.</b> Área Ambiente: 3,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,16 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,08 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,04 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>ANAS</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>DOUGLAS</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>MIRIAM</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>TONZE</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>EXTRA</b> Área Ambiente: 8,2 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,41 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,205 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1025 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>EDUARDO</b> Área Ambiente: 11,8 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,59 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,295 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1475 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.	<b>FLORENCIA</b> Área Ambiente: 11,8 m <sup>2</sup> ; Área Min. Vent.: 0,59 m <sup>2</sup> ; A. Vent.: Janela: 0,295 m <sup>2</sup> ; E. Janela: Porta Externa: 0,1475 m <sup>2</sup> ; CAPACIDADE: 2 PESSOAS.

- Prédio Administrativo do DEA - Primeiro Piso**
- => Ambiente pode ser utilizado, com no máximo 30% da capacidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.
  - => Ambiente com uso limitado a 1 pessoa de cada vez, respeitando as regras de revezamento.
  - => Ambiente não pode ser utilizado.
  - => Ambiente adaptado para Área Climatizada, conforme anexo II do documento IGT 4.