



LEIA

Área Ambiente: 108,7 m²
 Área Min. Vent.: 10,9 m²
 A. Vent. Janela: 3,5 m²
 A. Vent. Porta Externa: 2,1 m²
 Engenharia: Porta: 01 PESSOA.
 OBS: Devido a impossibilidade de acesso, foi realizado medição externa.

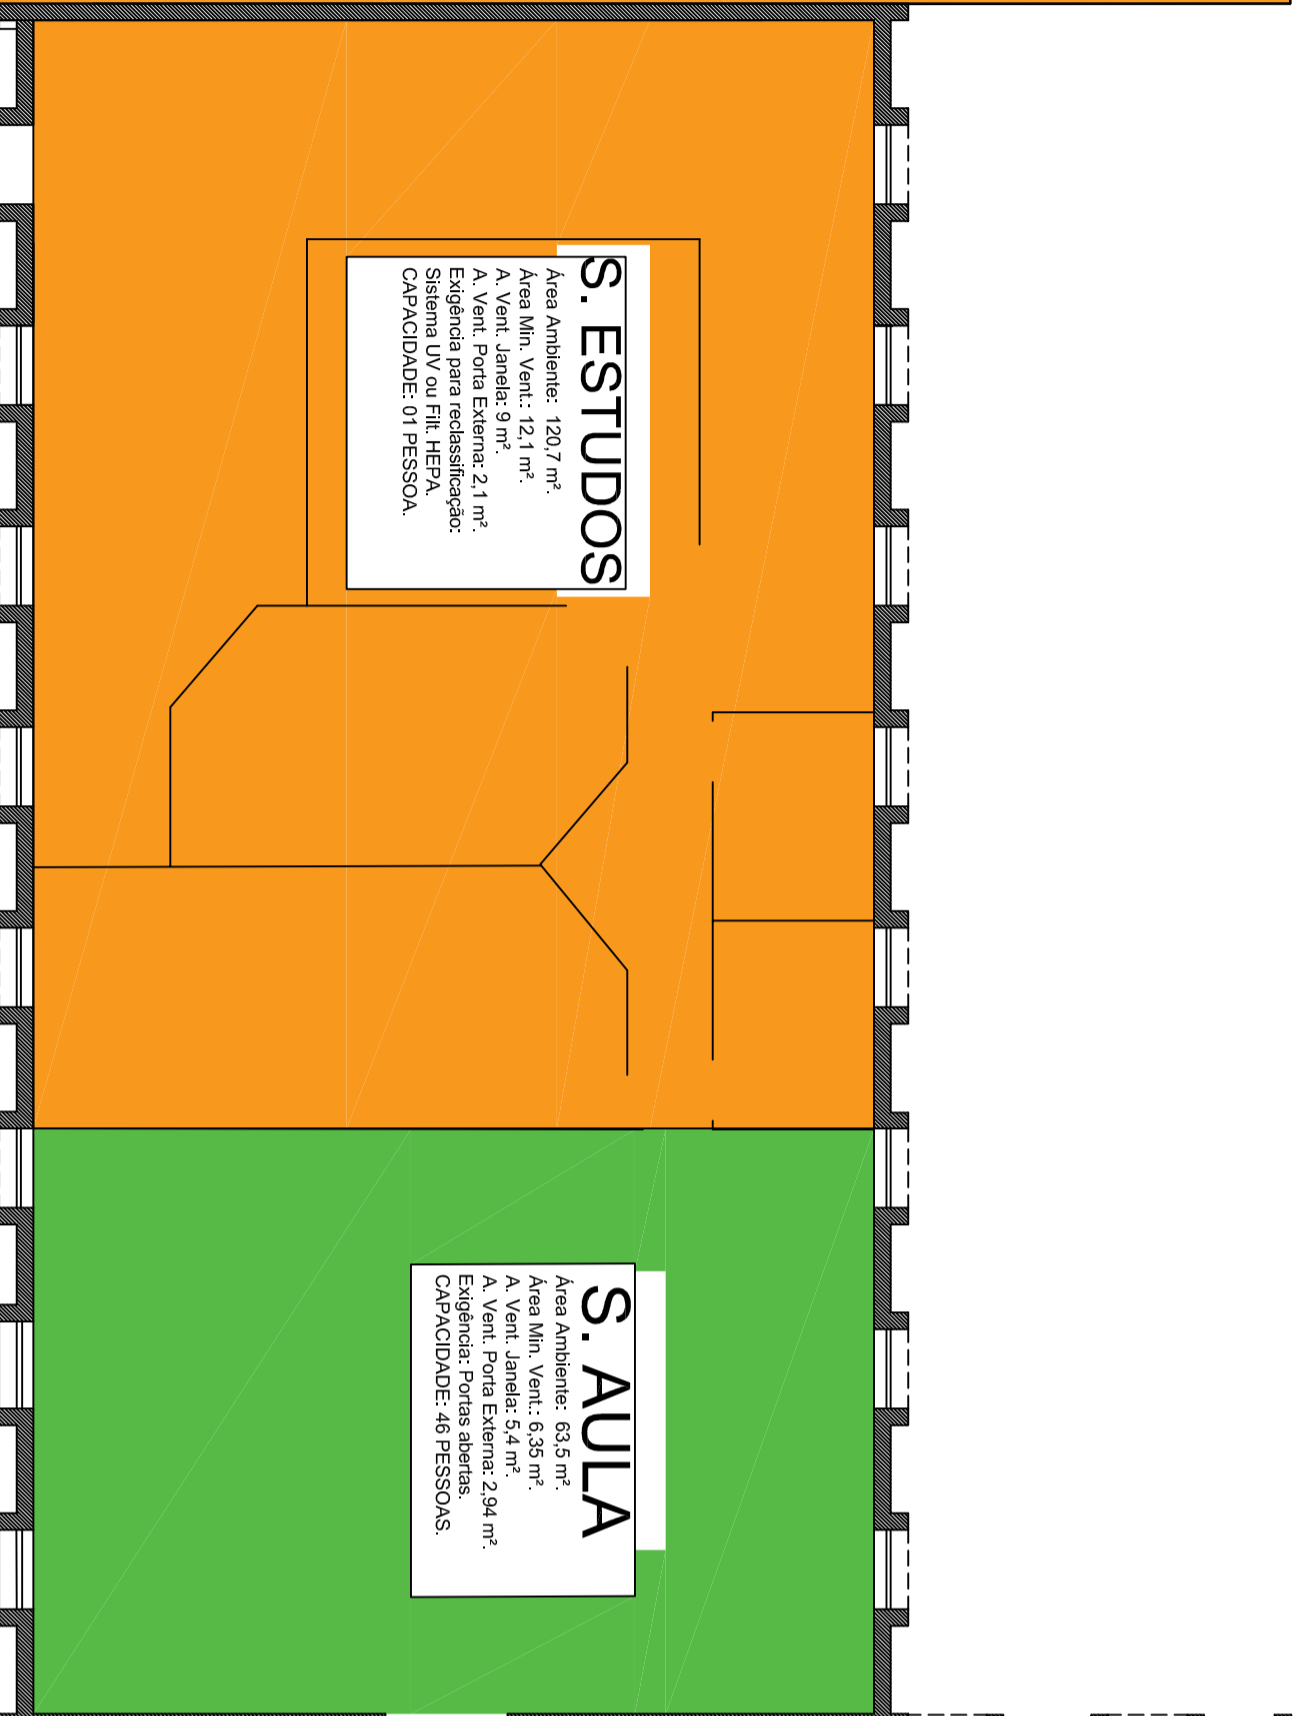

S. ESTUDOS

Área Ambiente: 120,7 m²
 Área Min. Vent.: 12,1 m²
 A. Vent. Janela: 6 m²
 A. Vent. Porta Externa: 2,1 m²
 Engenharia para resfriamento: Sistema UV ou Filtr. HEPA.
 CAPACIDADE: 01 PESSOA.

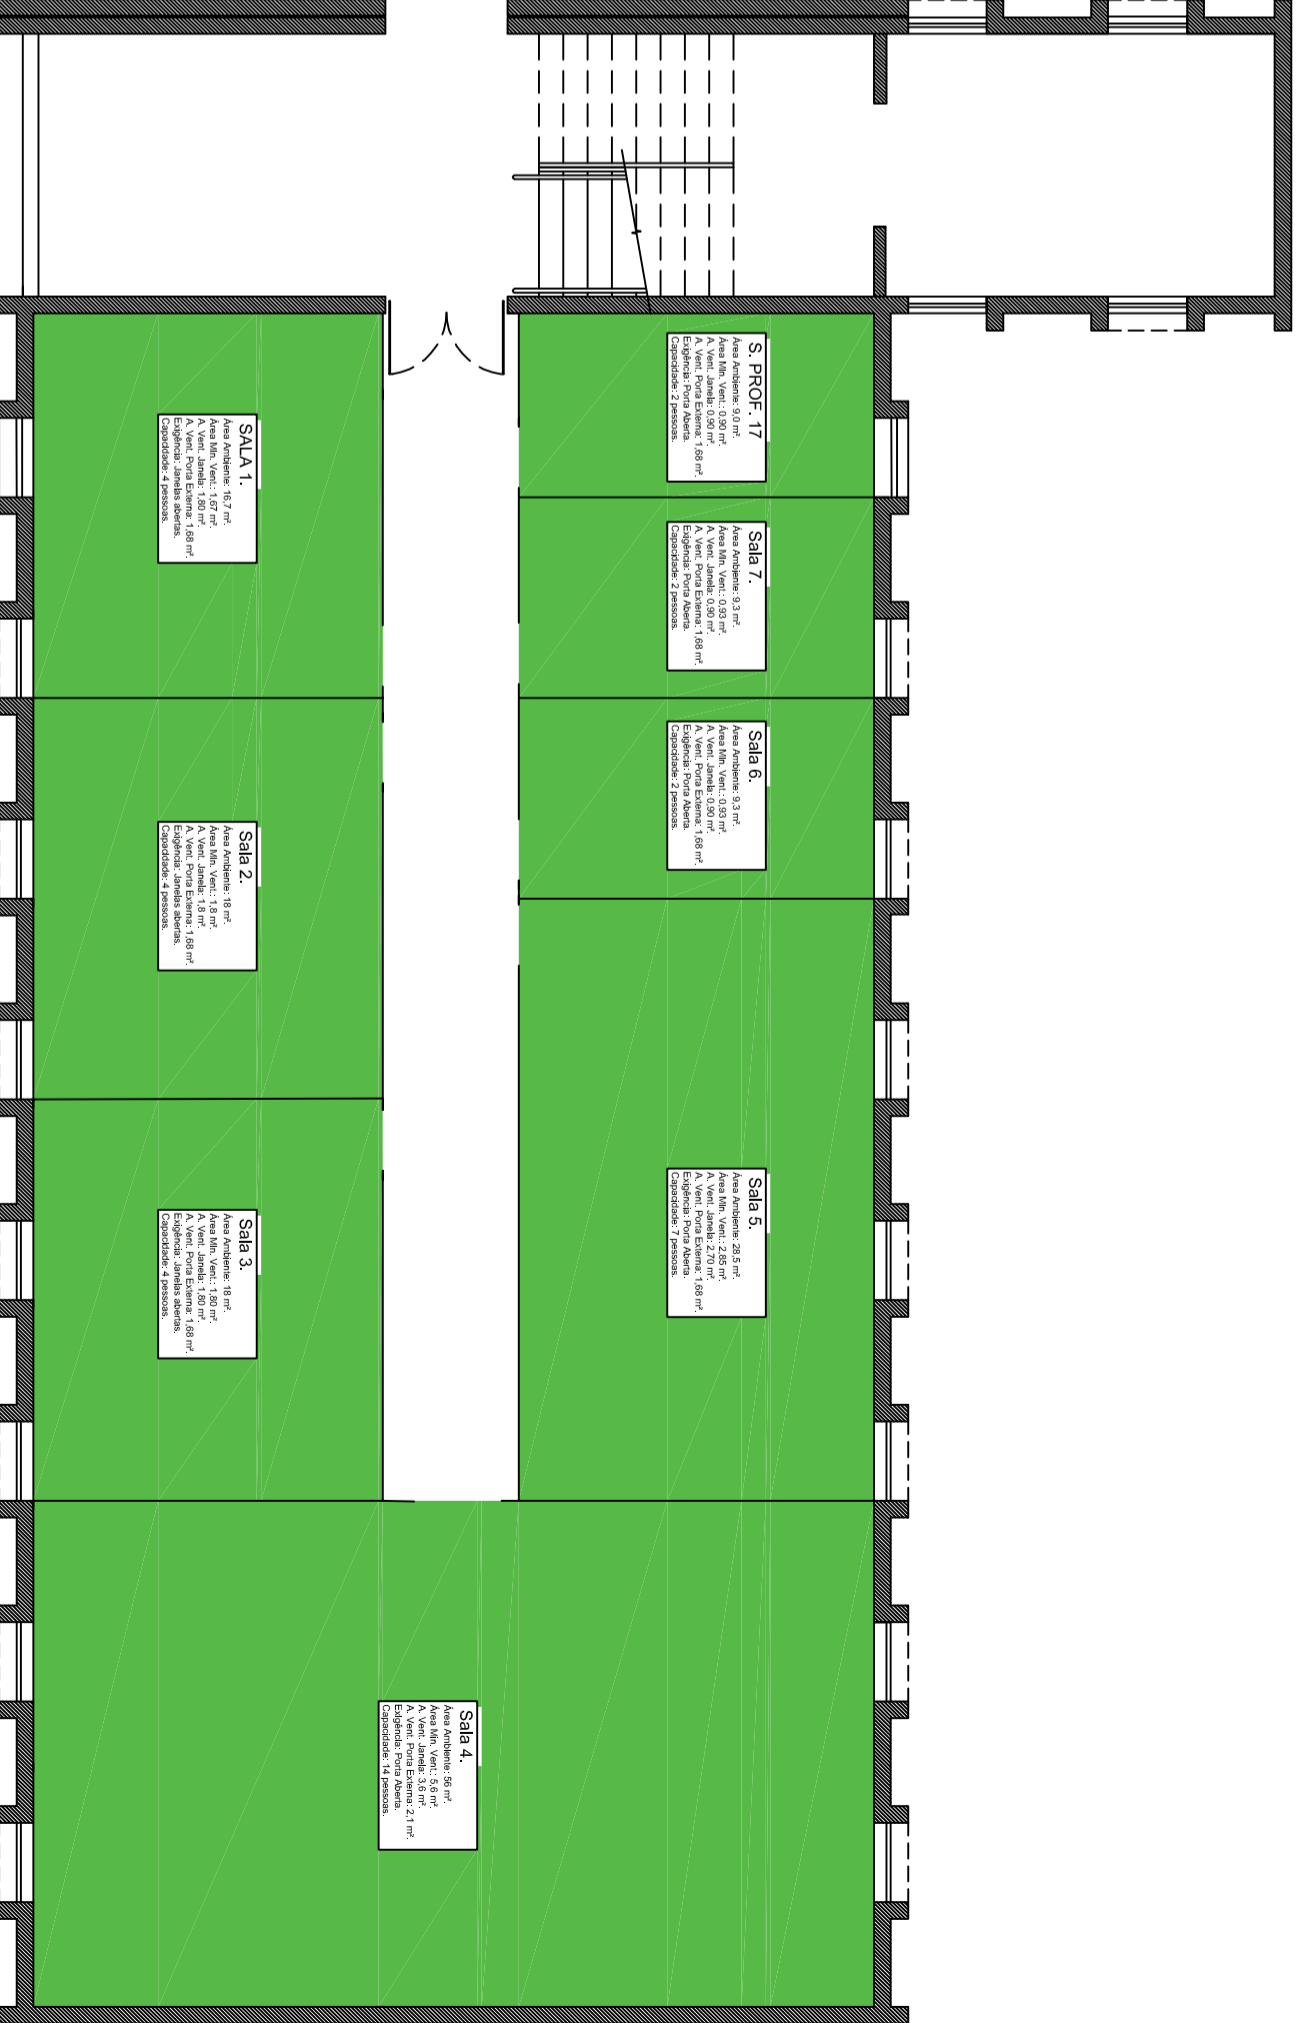

S. AULA

Área Ambiente: 63,5 m²
 Área Min. Vent.: 6,35 m²
 A. Vent. Janela: 5,4 m²
 A. Vent. Porta Externa: 2,94 m²
 Engenharia: Portas abertas.
 Sistema UV ou Filtr. HEPA.
 CAPACIDADE: 46 PESSOAS.

S. PROF. 17

Área Ambiente: 6,08 m²
 Área Min. Vent.: 0,61 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 7

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 6

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 5

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 4

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 3

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 2

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Sala 1

Área Ambiente: 6,33 m²
 Área Min. Vent.: 0,63 m²
 A. Vent. Janela: 0,88 m²
 A. Vent. Porta Externa: 0,21 m²
 Engenharia: Portas Abertas.

Prédio Administrativo do DEA - Segundo Piso.

- => Ambiente pode ser utilizado, com no máximo 30% da capacidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.
- => Ambiente com uso limitado a 1 pessoa de cada vez, respeitando as regras de revezamento.
- => Ambiente não pode ser utilizado.
- => Ambiente adaptado para Área Climatizada, conforme anexo II do documento IGT 4.